

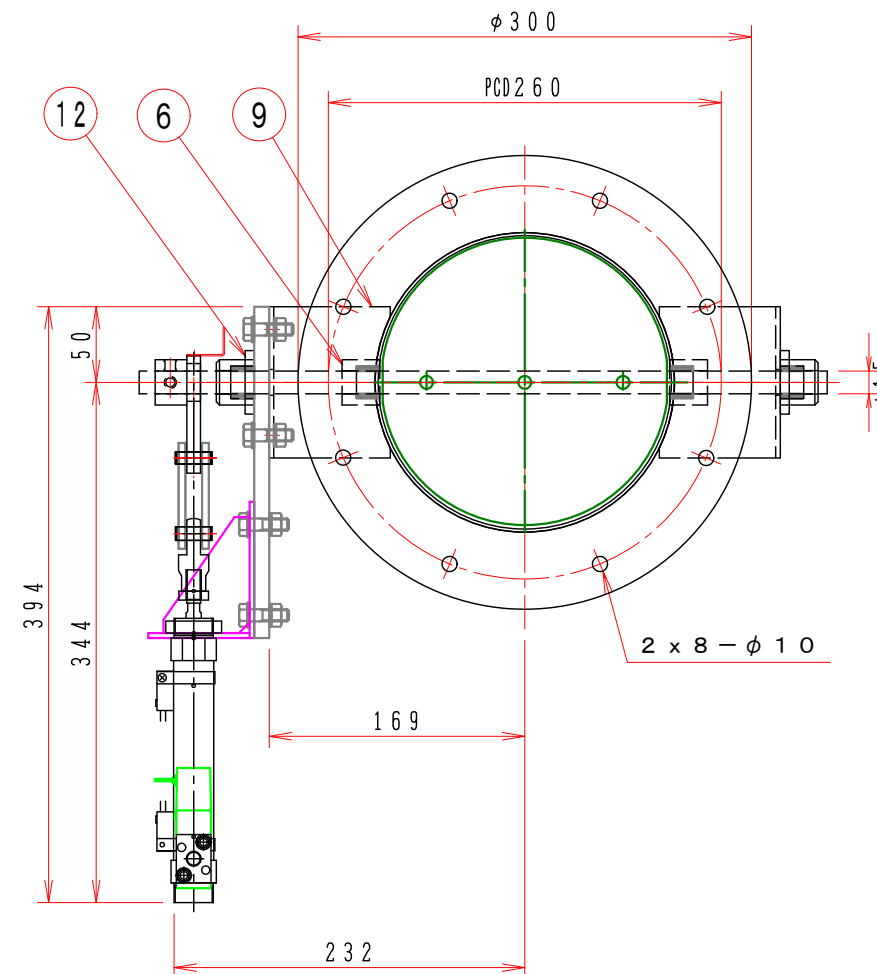


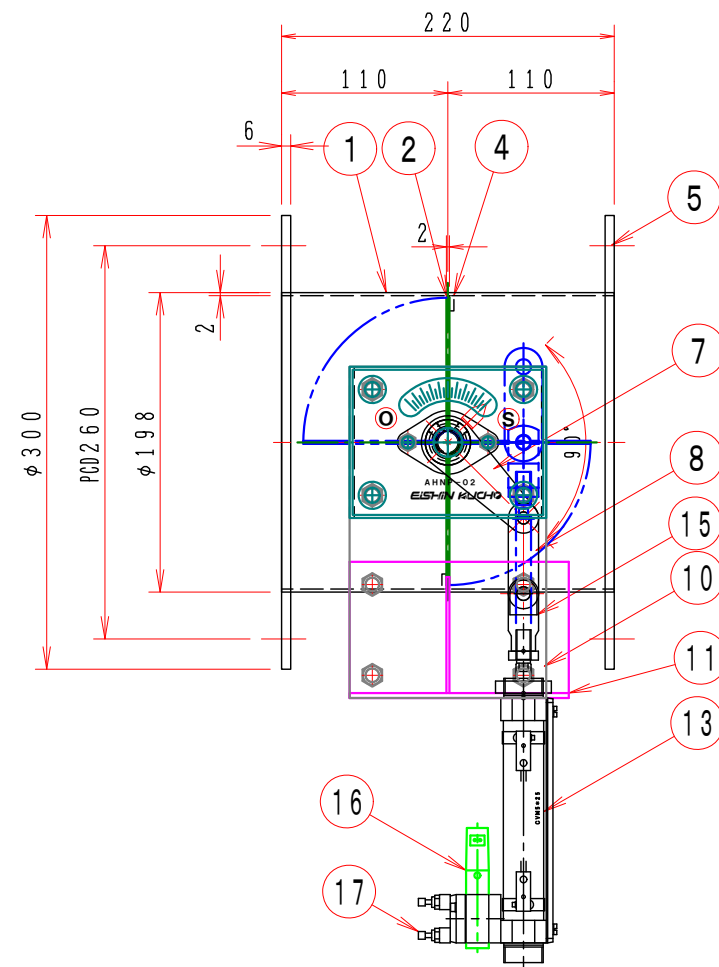

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-032B
13	エアーシリンダー	1	CVM5B25-100-15MZ
12	軸 受	2	UCFL-20215ESセラミックス
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3. 2t
10	耐熱基板	1	PGX-595
9	基板取付台	2	SUS-304 3. 0t
8	リンク板	2	SS400 4. 5t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸受ボス	2	B20215ESセラミックス
5	フランジ	1組	SUS-304 6. 0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ15
2	可動羽根	1	SUS-304 2. 0t
1	ダンパー本体	1	SUS-200φ SUS304 2. 0t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

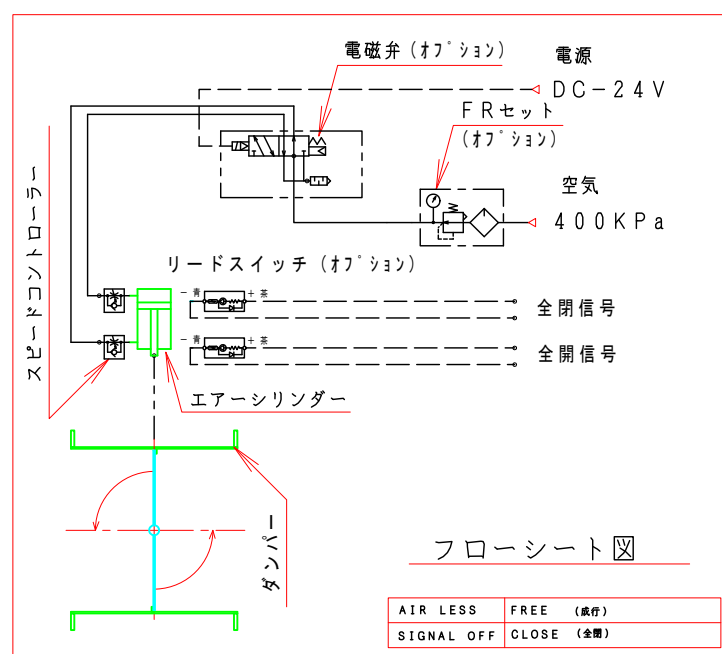


特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~400℃以下

☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

						回数 REV. MARK
						年月日 DATE
						承認 APPROVED BY
						変更者 REVISED BY
						記事 CONTENTS

變更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	檢図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS mm		武田 DEC. 15. 200
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
	保管 REGISTERED		

Y	名称	TITLE
---	----	-------

自動ダンパー
EVDVF-200 SHU

[耐熱軸受付] 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.

E V D A V F - 2 0 0 S H U

REV. MARK
00

工事番号
10B No.