

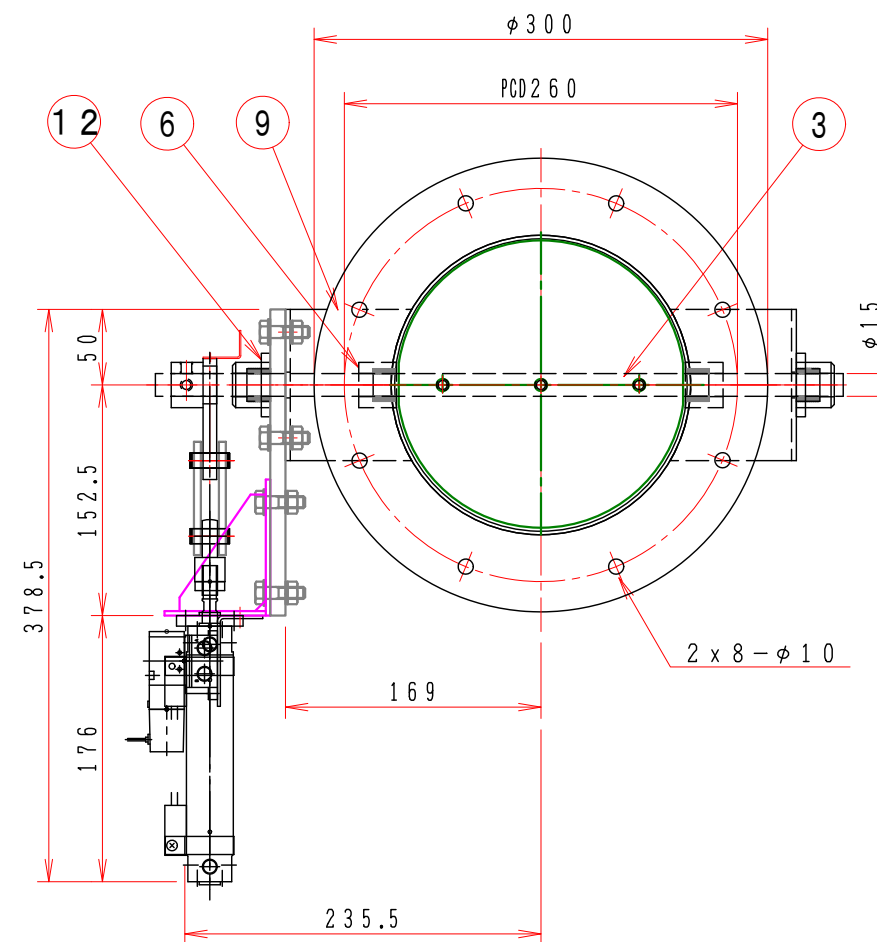


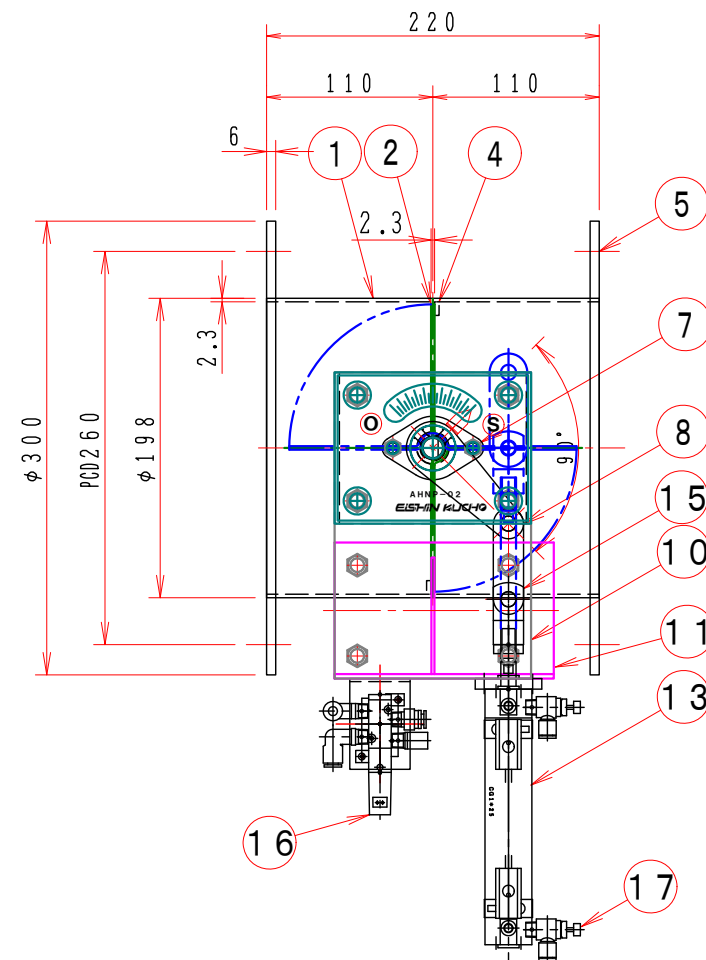

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	ハーフユニオン		KQ2H06-01S オプション
18	サイレンサー		オプション
17	スピードコントローラー		AS2201F-01-06S オプション
16	電磁弁		VZ3140-5LZ-01 オプション
15	エアーシリンダー		CDG1FN25-100-B54-XB6 オプション
14	一山ナックルジョイント	1	I-G03
13	エアーシリンダー	1	CG1FN25-100-XB6
12	軸 受	2	UCFL-20215ES セラミックス
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3. 2t
10	耐熱基板	1	PGX-595
9	基板取付台	2	SPC-3. 2t
8	リンク板	2	SS400 4. 5t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸受ボス	2	B20215ES セラミックス
5	フランジ	1組	SS400 6. 0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2. 3t
1	ダンパー本体	1	VD-200φ SPC 2. 3t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

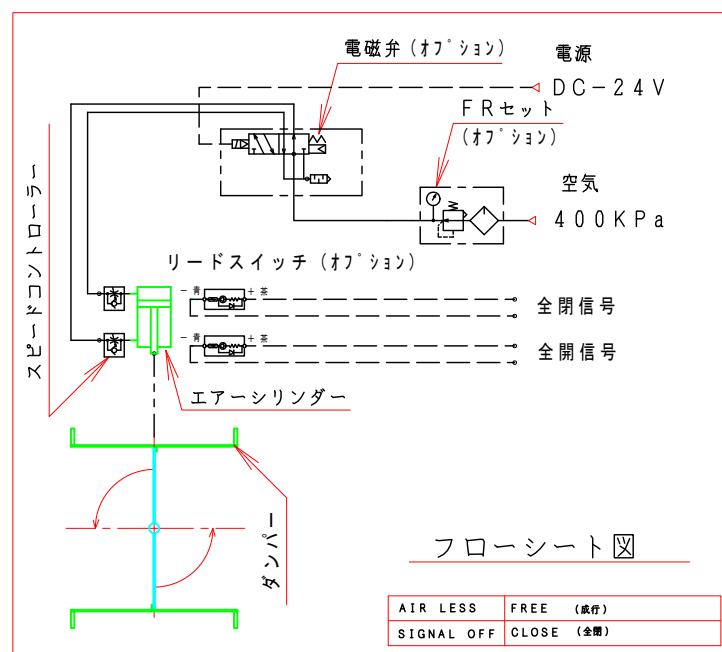

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±4980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~400℃以下

☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

		回数 REV. MARK		変更 REVISIONS			承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF					
		年月日 DATE			尺度 SCALE		. .		. .		自動ダンパー EVDAF-200SHS					
		承認 APPROVED BY			1 : 5		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY							
		変更者 REVISED BY			単位 UNITS		. .		武田							
					mm		DEC. 15. 2006				[耐熱軸受付] 400℃ (SS)					
		記事 CONTENTS			 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				図面番号 DRAWING NO.				01 10		変更 REV. MARK	
									EVDAF-200SHS				01		回数	
								保管 REGISTERED	. .	0 / #			工事番号 JOB No.			