
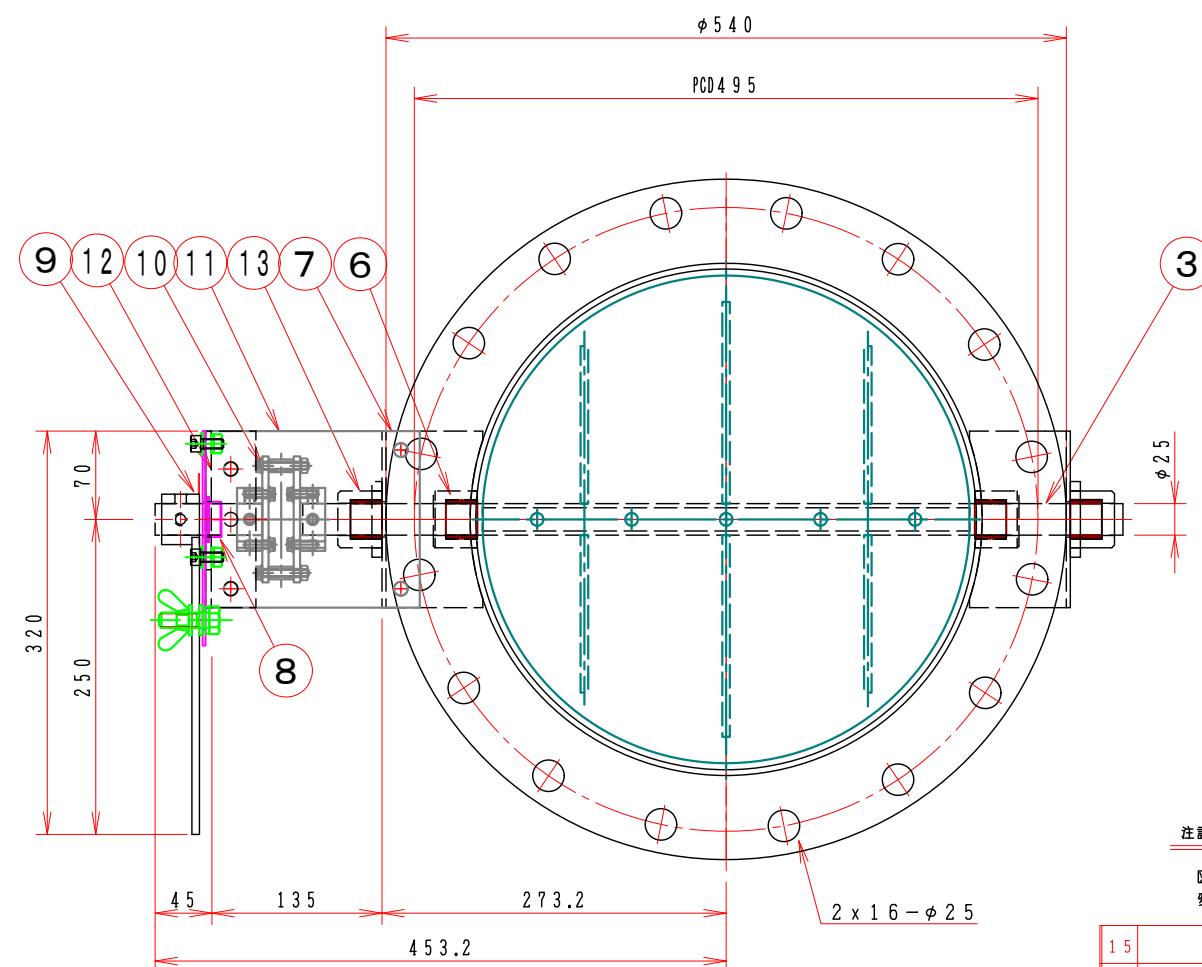


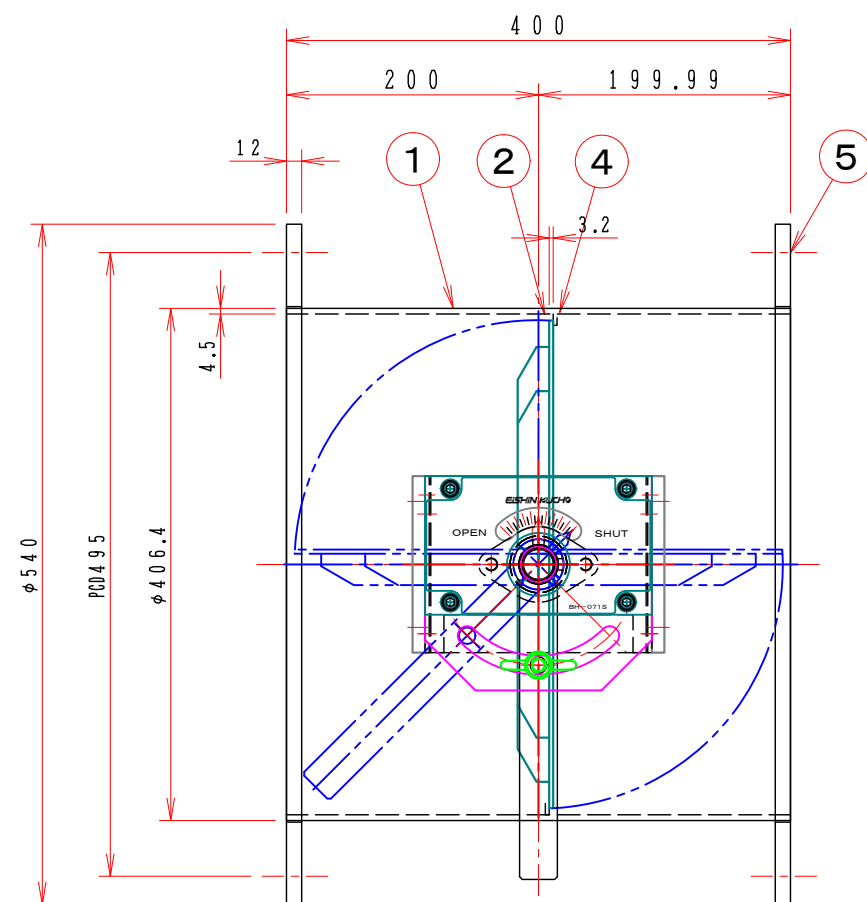

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F-20525ES セラミック
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PGX-595
10	耐熱カップリング	1	C-1002525H PGX-595
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付基台	2	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	B20525ES セラミック
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：± 4. 0 K P a 以下 風速：2 5 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 4 0 0 ° C 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY	名称 TITIF						
		年月日 DATE			パタフライ・ダンパー					
		承認 APPROVED BY			EBPHF-400A SHS					
		変更者 REVISED BY								
		記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	(SS)			
				mm		武田		JAN. 05. 2015		
				栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO.	01 10	変更回数	02
				保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.			