


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

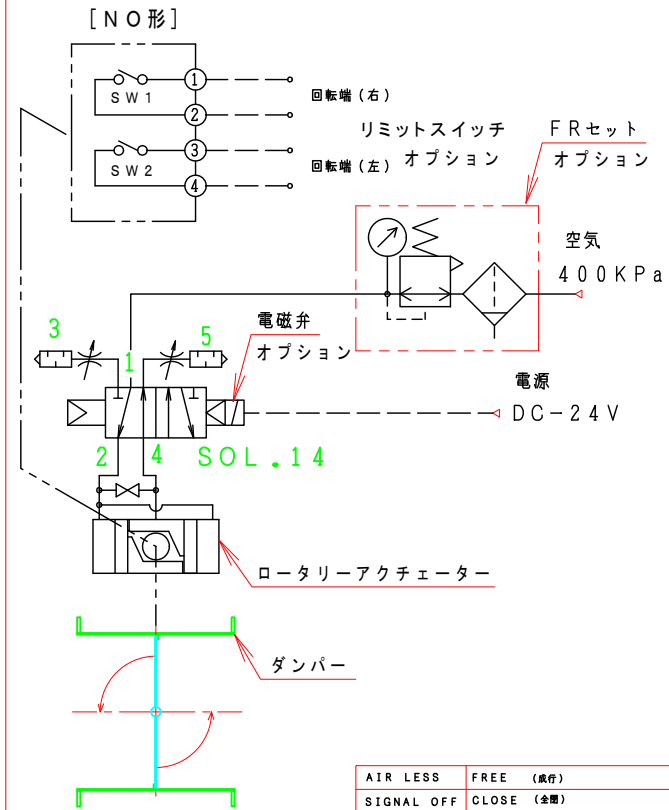

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。

静圧: ±2.0 KPa 以下 風速: 20 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | | | |
|----|---------------|------------------|----------------------------------|
| 16 | | | |
| 15 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-0402D-32-SN5 | オプション |
| 14 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-0402D-31-SN5 | オプション |
| 13 | 電磁弁付 | TA2-0402D-30-SN5 | オプション |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1 | TA2-0402D-00 |
| 11 | アダプター | 1 | C-301812 |
| 10 | 駆動部取付板 | 1 | SPC 3.2t |
| 9 | 接続板 | 2 | SS400 6t |
| 8 | 取付基台 | 1 | SPC 4.5t |
| 7 | ドライブッシュ | 1 | LFZF12-10 |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20212MS |
| 5 | フランジ | 1組 | JIS-5K SS400 9.0t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ12 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 2.3t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-150A SPC 2.3t |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--|--|----------|
| | | 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| | | 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | | 製図 DRAWN BY | |
| | | 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | | Takeda 2006.05.10. | |
| | | 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS | | 自動・ダンパー パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター EHPALF-150A-S | |
| | | | | | (SS) | |
| | | | | | EHPALF-150A-S | |
| | | | | | 01 10 | |
| | | | | | 変更回数 01 | |
| | | | | | 図面番号 DRAWING NO. | |

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

工事番号
JOB No.