


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| | | | |
|----|---------------|------------------------|-------|
| 16 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-063D-32-SN5 | オプション |
| 15 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-063D-31-SN5 | オプション |
| 14 | 電磁弁付 | TA2-063D-30-SN5 | オプション |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-063D-00 | |
| 12 | アダプター | 1 A-631425 SS400 | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SPC 4.5t | |
| 10 | 接続板 | 2 SS400 9t | |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SUS-304 4.0t | |
| 8 | カップリング | 1 C-402550 SS400 | |
| 7 | 軸受け | 2 UFL005x2+X005+D005 | |
| 6 | シャフトボス | 2 F20525XU | |
| 5 | フランジ | 1組 JIS-5K SUS-304 12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS304 3x10 | |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ25 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS304 3.0t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-400A SUS-304 4.0t | |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

フローシート図
 [TA2-063D-□□-□□□]

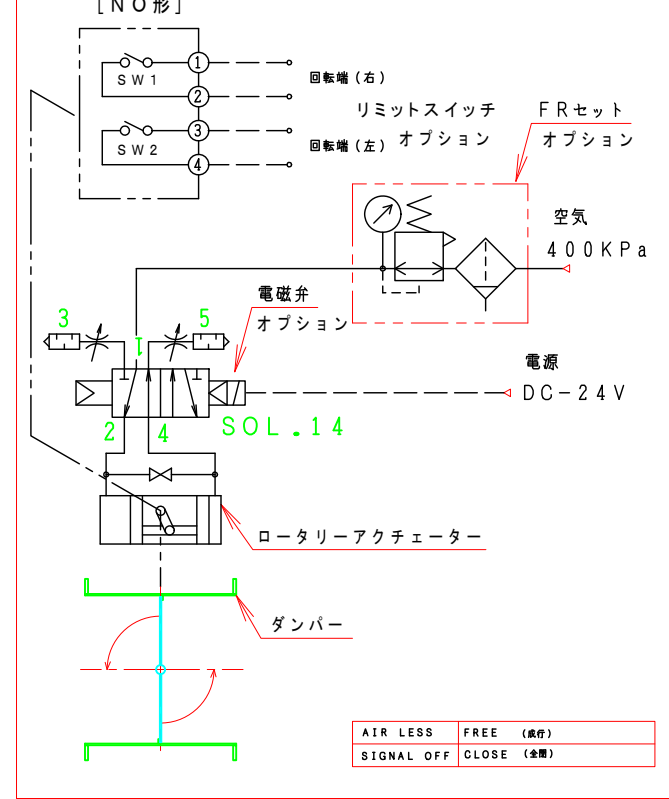

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 武田 |
| 記事 CONTENTS | | NOV. 17. 2015 |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動・ダンパー
 EHPHAF-400A-U

図面番号 DRAWING NO. EHPHAF-400A-U

変更回数 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.