

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

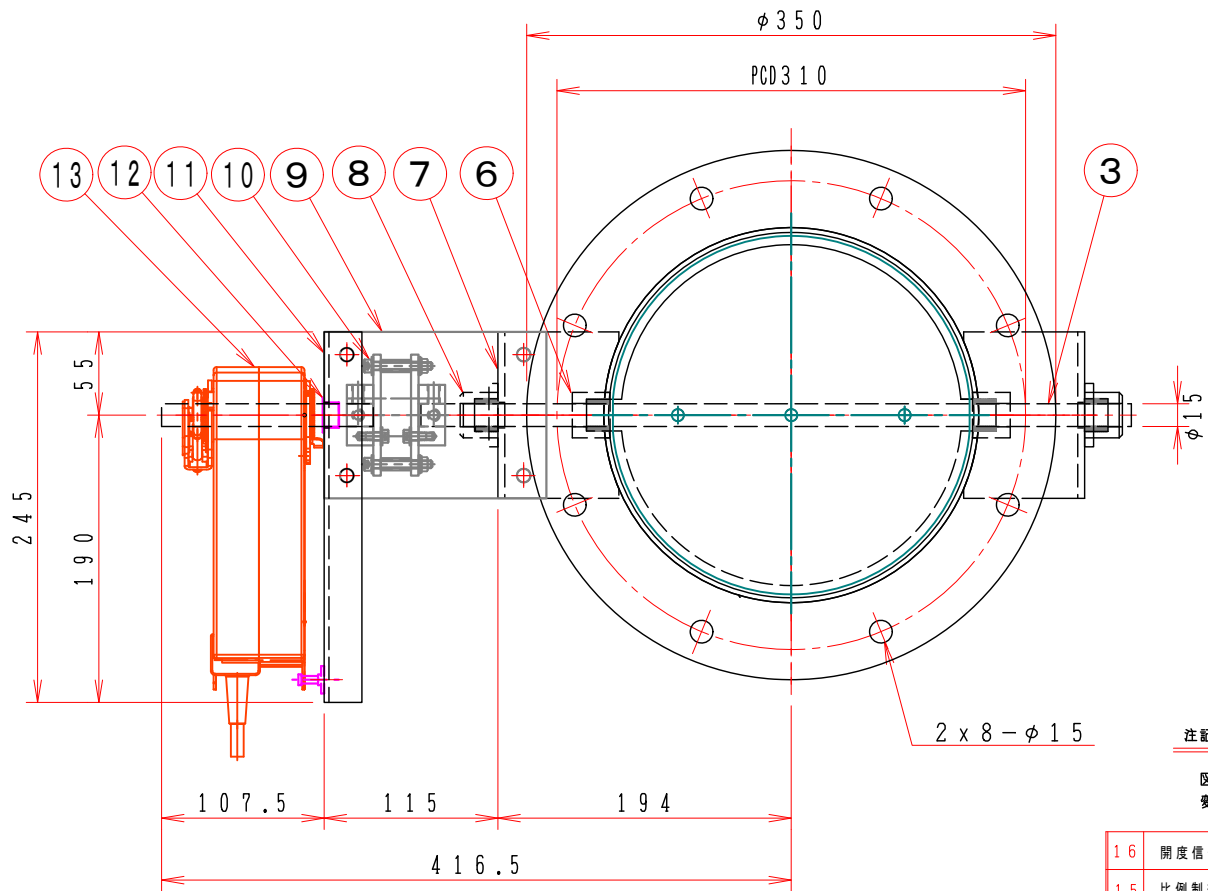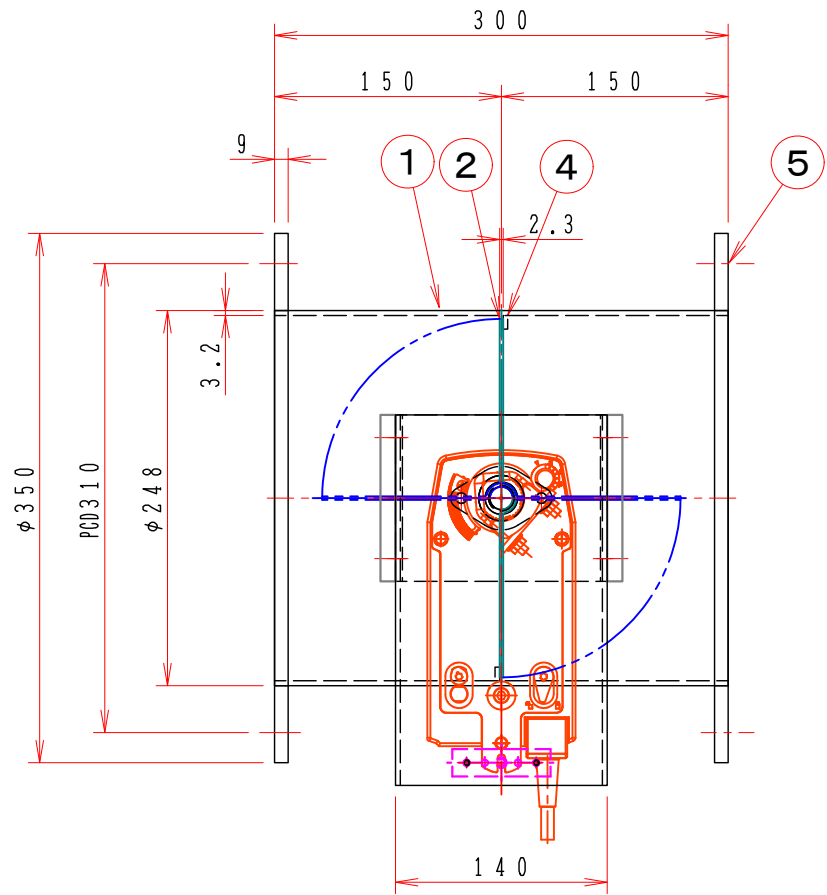

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

|     |               |           |                                                                   |                                  |
|-----|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 16  | 開度信号          |           | N F 2 4 A - S R    A C / D C - 2 4 V<br>D C    2 ~ 1 0 V          | オプション                            |
| 15  | 比例制御          |           | N F 2 4 A - S R    A C / D C - 2 4 V<br>D C    0 ~ 1 0 V          | オプション                            |
| 14  | 開閉信号          |           | S 2                                                               | オプション                            |
| 13  | ロータリーアクチュエーター | 1         | N F A            A C    2 4 V ~ 2 4 0 V<br>D C    2 4 V ~ 1 2 5 V | B E R I M                        |
| 12  | ドライブシュヨ       | 1         | L F Z F 1 2 - 1 0                                                 |                                  |
| 11  | 駆動部取付け板       | 1         | S P C    3 .    2 t                                               |                                  |
| 10  | 耐熱カップリング      | 1         | C - 8 0 1 5 1 5 H                                                 |                                  |
| 9   | 耐熱接続板         | 2         | P G X - 5 9 5    1 0 t                                            |                                  |
| 8   | 軸     受       | 2         | U F L - 2 0 2 1 5 E S                                             | セラミック                            |
| 7   | 軸受取付架台        | 2         | S P C    4 .    5 t                                               |                                  |
| 6   | シャフトボス        | 2         | B 2 0 2 1 5 C S                                                   | セラミック                            |
| 5   | フランジ          | 1         | S S 4 0 0    9 t                                                  |                                  |
| 4   | 羽根当て          | 1         | S S 4 0 0    3 x 9                                                |                                  |
| 3   | シャフト          | 1         | S G D $\phi$ 1 5                                                  |                                  |
| 2   | 可動羽根          | 1         | S P C    2 .    3 t                                               |                                  |
| 1   | ダンパー本体        | 1         | M D - 2 5 0 $\phi$ S P C    3 .    2 t                            |                                  |
| N o | 部品名称          | T I T L E | 数量<br>Q T Y                                                       | 備考 (規格・寸法) (D I M E N S I O N S) |

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


静圧：±2. 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：- 1 0 ~ 4 0 0 ℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全開 ( E H D M L R F - □ □ □ - S H S ) ・スプリングにより全開 ( E H D M L L F - □ □ □ - S H S )

|  |  |                 |                          |
|--|--|-----------------|--------------------------|
|  |  | 回 数 REV. MARK   | REVISIONS<br>変更<br>M / # |
|  |  | 年月日 DATE        |                          |
|  |  | 承 認 APPROVED BY |                          |
|  |  | 変更者 REVISED BY  |                          |
|  |  | 記 事 CONTENTS    |                          |



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

検図 CHECKED BY

単位 UNITS

数量 QTY

備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
E H D M R L F - 2 5 0 S H S  
スプリングリターン

耐熱 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.

01  
10

変 REV. MARK  
更 回  
回 数 01