
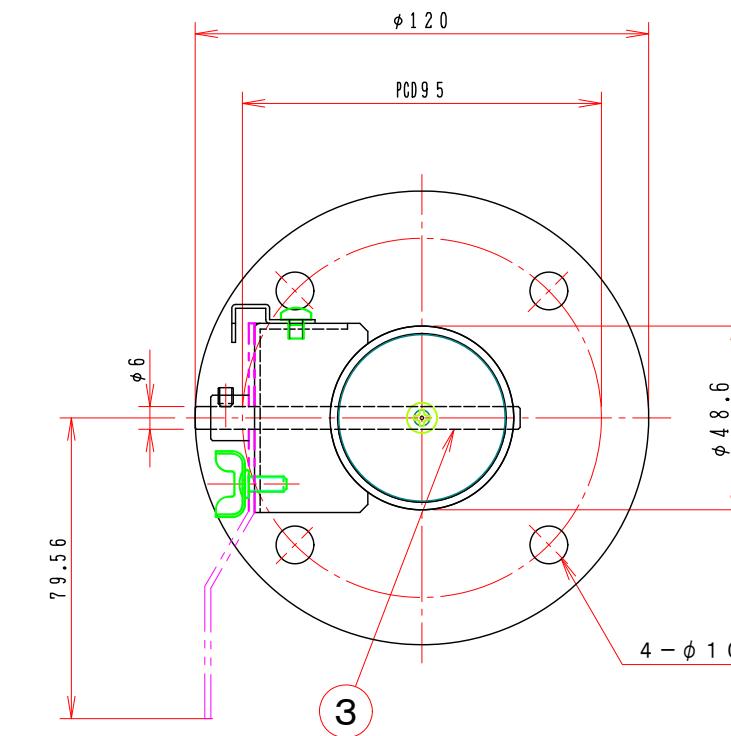


1 2 3 4 5 6 7 8

A

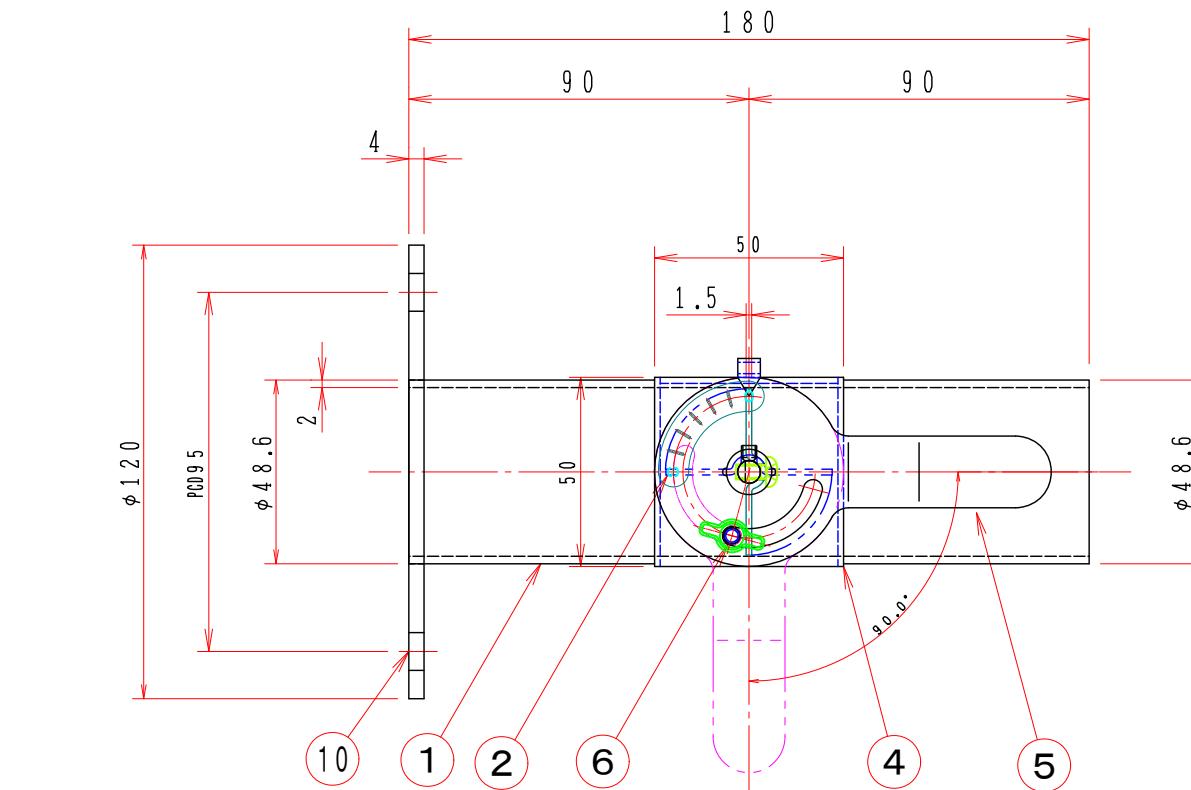

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって
変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。

静圧: ± 2.0 kPa 以下 風速: 20 m/s 以下 溫度: -10 ~ 60 °C 以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No.	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	フランジ		1	SUS-304 4.0t	
9	矢印		1	SUS-304 t=1.0	
8	止めネジ		2	M4×4	
7	ボス		1	SUS-304 φ12x10	
6	固定用蝶ネジ		1	M4×10 亜鉛クロメート	
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304 t=1.5	
4	ブラケット		1	SUS-304 50x50x1.5t	
3	シャフト		1	SUS-304 φ6x81	
2	羽根		1	SUS-304 t1.5	
1	ケーシング		1	40A SUS-304 SGP-40A 2.0t	
No. 部品名称 TITLE 数量 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)					

名称 TITI F
小径ダンパー 40 A
手動ダンパー 40 型
EV DN F-40 AU-1

01	回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY	名称 TITI F
	JAN. 18. 2010	年月日 DATE	○ ○	○ ○	小径ダンパー 40 A
	Takeda	承認 APPROVED BY			手動ダンパー 40 型
	変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY			EV DN F-40 AU-1
1. ハンドル修正					
記事 CONTENTS					
REVISIONS					
M/#					
保管 REGISTERED					
O/#					
工事番号 JOB No.					

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

